


2017-11-30

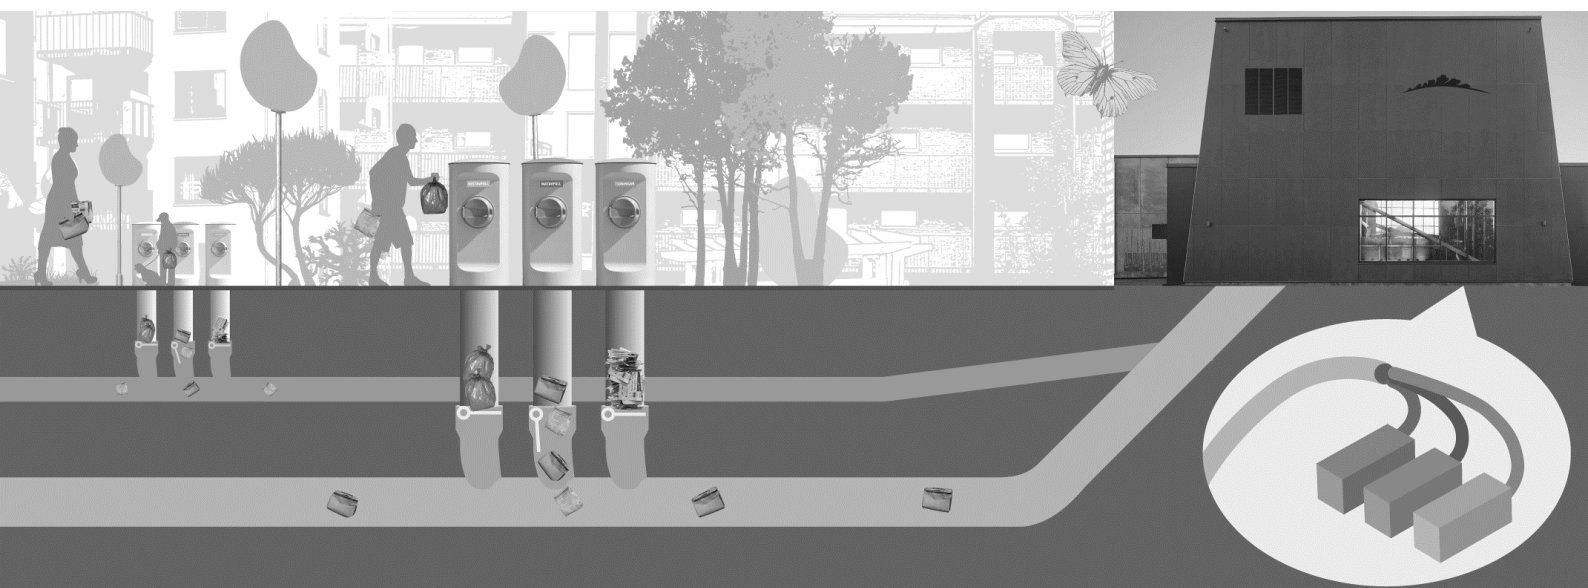

Handbok för stationär sopsug

Bilaga: Ursvik

POSTADRESS
SUNDBYBERG AVFALL OCH VATTEN AB
BOX 7510
174 07 SUNDBYBERG

BESÖKSADRESS
LÖTSJÖVÄGEN 1B,
HALLONBERGEN

TELEFON
08-518 336 50

E-POST
INFO@SAVAB.SE

WEBB
WWW.SAVAB.SE

ORG.NUMMER
556764-2334

1. Inledning

Detta dokument tillhandahålls av Sundbyberg Avfall och Vatten AB till byggherrar för anslutning till stationärt sopsugssystem. Dokumentet är bilaga till Handboken för stationär sopsug med kriterier för Ursvik.

Sundbybergs stad har sedan länge beslutat att samtliga kvarter med lägenheter ska ansluta sig till det stationära sopsugsanläggning. Det är även beslutat att mindre verksamheter som finns på kvartersmark ska anslutnas till sopsugssystemets restfraktion.

Anläggningen ska samla in tre fraktioner:

- Brännbart restavfall
- Matavfall
- Tidningar

Möjlighet för verksamheterna att använda systemet för de övriga fraktionerna ska finnas.

Denna bilaga innehåller delar som är specifika för sopsugen i Ursvik. Dokumentet har samma rubriker och rubriksnummer som handboken.

4. Projekteringsförutsättningar

4.1 Dimensionerande avfallsdata

Fraktion	Sundbybergs stad: Volym (liter/lgh, vecka)	Avfall Sverige: Densitet (kg/m ³)	Beräknad avfallsmängd (kg/lgh, vecka)	Beräknad avfallsmängd (kg/lgh, år)
3. Tidningar	11	200	< 1	45

4.2.1 Avfallsfraktioner och dimensioner på påsar och säckar

Avfallsslag	Specifikation
3. Tidningar	Tidningar slängs lösa (brevlådeinkast)

4.3.1 Dimensionering av inkast

Anläggningen ska vara dimensionerad för tömning av samtliga fraktioner två gånger per dag.

Antal inkast dimensioneras enligt tabellen nedan.

	Tidningar
Liter/lägenhet/vecka	11
Lagringsrörets diameter	400
Max tillåten lagringshöjd över sopventilskiva	0,8 meter

4.3.2 Expanderad lagring

Vid expanderad lagring gäller följande dimensioneringsförutsättningar för tidningar:

	Tidningar
Liter/lägenhet/vecka	11
Lagringskapacitet liter/lgh	1,11

4.3.3 Luckor och inkast



Inkastet för tidningar ska märkas upp med en blå skylt eller ett blå inkastlucka. Inkastluckan för tidningar ska vara låst.



Inkasten för tidningar ska ha en förminskning som är anpassade för en mindre bunt med tidningar, så kallat brevlådeinkast. Detta för att det ska vara enklare att urskilja vad som ska kastas i inkastet och för att minska risken för felslängningar.